



Sendes til	Udfyldes af kommunen
Svendborg Kommune Byg, Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge eller bbr@svendborg.dk	Modtaget dato <input type="checkbox"/> Anmeldelse af ny villatank <input type="checkbox"/> Sløjfning af eksisterende villatank <small>(Villatank = tank under 6.000 l tilsluttet oliefyrsanlæg, der anvendes til bygningsopvarmning med indfyret effekt på max. 120 kW)</small>

Ved etablering af ny villatank, skal du anmelde arbejdet til Svendborg Kommune **senest 14 dage** før arbejdet påbegyndes. Ved sløjfning af villatank, skal du anmelde arbejdet til Svendborg Kommune senest 4 uger efter sløjfningen.

Adresse

Vejnavn, husnummer, postnummer og by

Etableres der ny tank	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja				
Ny/supplerende opvarmning	<input type="checkbox"/> Fjernvarme	<input type="checkbox"/> Elektricitet	<input type="checkbox"/> Fast brændsel	<input type="checkbox"/> Halm	<input type="checkbox"/> Naturgas	<input type="checkbox"/> Anden hvilken:

Anmeldelse af ny villatank

<input type="checkbox"/> Tankattest vedlagt	<input type="checkbox"/> Ståltank	Placeret jf. Beredskabsstyrelsens, Vejl. om brandfarlig og brandbare væsker januar 2017
<input type="checkbox"/> Planskitse vedlagt	<input type="checkbox"/> Plasttank	
Brønd eller vandindvinding på ejendommen	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja
Rumfang (liter)	Fabrikationsnummer og årstal	
<input type="checkbox"/> Nedgravet	<input type="checkbox"/> Indendørs i isoleret opvarmet bygning	
<input type="checkbox"/> Overjordisk	<input type="checkbox"/> Udendørs	

Meddelelse om sløjfning af eksisterende villatank

Tankfabrikantens navn og adresse			
Rumfang (liter)	Fabrikationsnummer og årstal		
Nedgravet tank	Bundsuget, afblændet og fjernet/ bortskaffet til godkendt modtage- anlæg for jern og metal	Overjordisk tank	
<input type="checkbox"/> Bundsuget og afblændet, så påfyldning ikke kan finde sted	<input type="checkbox"/>	Bortskaffet <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja	
Er der konstateret forurening i forbindelse med opgravning/fjernelse af tank			<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja

Tankattest skal vedlægges eller indsendes senest, når tanken etableres.

Tankenens placering skal indtegnes på en skitse. Du kan bruge side 3 (eller svendborg.dk\kort). *Svendborg Kommune skal have mulighed for at syne evt. nedgravede tanke forinden tildækning.*

Du er altid velkommen til at kontakte Svendborg Kommune, tlf. 62 23 32 00 for yderligere oplysninger.

Andet eller bemærkninger

Underskrift

Tanken er etableret/sløjfet i overensstemmelse med gældende olietankbekendtgørelse.	
Navn på anmelder (hvis ikke den samme som ejer)	Telefonnr.
Ejers navn og adresse	Telefonnr.
Dato og underskrift	

Anmeldelse af villatank/meddelelse om sløjfning af eksisterende villatank

Anmeldelse og meddelelse skal ske efter den til enhver tid gældende Bekendtgørelse, om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietankbekendtgørelsen).

Etablering mv. af villatank under 6.000 l


Den ejer eller bruger, der vil etablere et anlæg, skal anmelden arbejdet senest 14 dage før arbejdet påbegyndes. Jf. Bekendtgørelsen.

Skitse over placering af ny og gammel tank

Sammen med meddelelsen fremsendes en beskrivelse af anlægget. Det skal angives på en skitse, hvor på grunden den nye tank skal etableres. Benyt evt. side 3 til at indtegne dine oplysninger.

Skitsen skal indeholde:

- Omrids af alle bygninger
- Placering af evt. eksisterende olietank, angiv liter
- Placering af ny olietank, angiv liter
- Placering af evt. drikkevandsbrønde, (din egen eller dine naboers), med angivelse af antal meter til planlagt tank

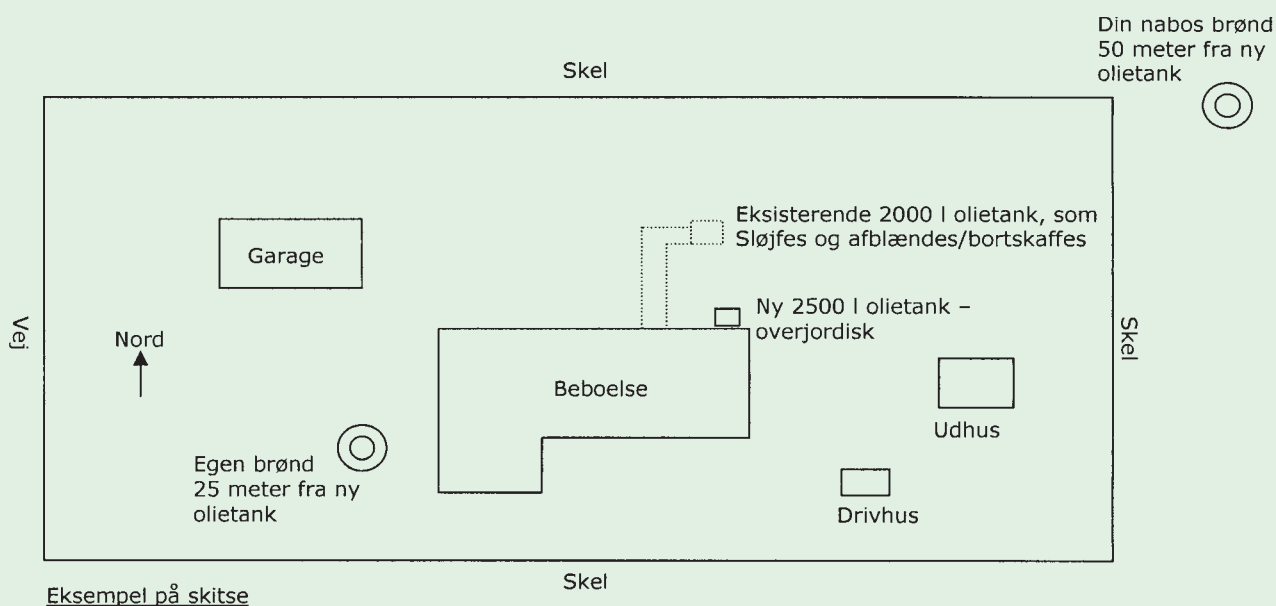

Eksempel på skitse

Afstandskrav

Der er en række krav til placering jf. Bekendtgørelsen, som skal være opfyldt når et nyt anlæg etableres. Man bør især være opmærksom på, at anlægget ikke må etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg, og 25 m fra andre boringer og brønde, hvor der indvindes drikkevand.

Anlæg må ikke *nedgraves* inden for det beskyttelsesområde for grundvandsindvinding, som er fastlagt i forbindelse med en vandindvindingstilladelse efter de til enhver tid gældende regler i miljøbeskyttelsesloven.

Plasttanke

Vær særligt opmærksom på, at der stilles en række skærpede brandkrav samt krav med hensyn til placering af plasttanke. For rådgivning kontakt producent/forhandler.

Tankattest

Tankattest skal vedlægges eller fremsendes umiddelbart efter at anlægget er etableret jf. Bekendtgørelsen. Tankattesten er en garanti for, at tanken er typegodkendt til opbevaring af fyringsolie.

Rørføring

Man skal sikre sig, at rørsystemet til anlægget, er typegodkendt, se Bekendtgørelsen. Derudover er der en række krav ved installeringen af rør som skal opfyldes, se Bekendtgørelsen.

Sløjfning af tanke

Når brugen af en tank ophører, skal tanken sløjfes, se Bekendtgørelsen.

Ved sløjfning skal:

- Evt. restindhold i tanken fjernes
- Tanken fjernes/bortskaffes eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken blændes, så påfyldning ikke kan finde sted.

Hvis tanken er nedgravet på et areal, på hvilket færdsel finder sted med transportmidler, tilrådes det at tanken forinden afblænding sandfyldes eller på anden måde sikres mod sammenstyrtning.

Skærpede krav eller dispensationer

I særlige tilfælde kan kommunen stille henholdsvis skærpede krav eller lempelser, se Bekendtgørelsen.

Benyt nedenstående plads til indtegning af dine oplysninger